

Dansk Fjernvarme
 Att.: John Tang
 Merkurvej 7
 6000 Kolding

Tonne Kjærsvvej 65
 7000 Fredericia
 Tel. +45 70 10 22 44
 Fax +45 76 24 51 80


info@energinet.dk
 www.energinet.dk
 cvr-nr. 28 98 06 71

Dansk Fjernvarme
 INDGÅET
 28 AUG. 2008
 Sag: _____ Int. _____

18. august 2008
 sto

Ændring af princip for beregning af tre-ledstarifferne

Dansk Fjernvarme har med brev af 8. juli 2008 anmodet Energinet.dk om at revurdere konklusionerne i brevet af 23. juni 2008.

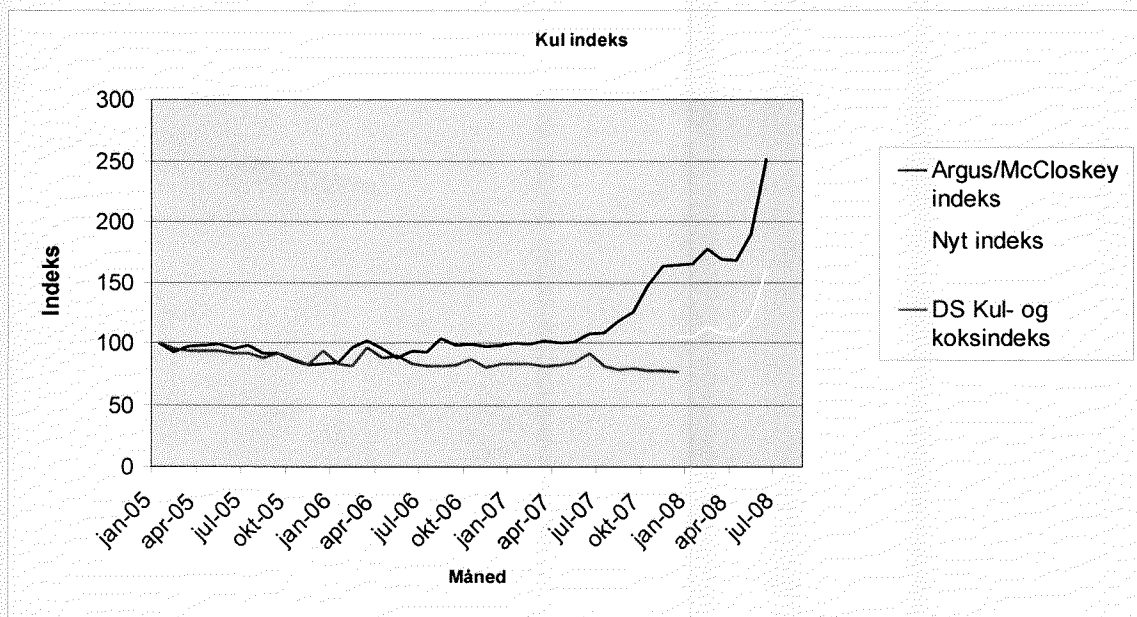

Energinet.dk har på Dansk Fjernvarmes foranledning foretaget en sammenligning mellem Danmarks Statistiks kul- og koksindex (januar 2005 = 100) og Argus/McCloskey indekset (januar 2005 = 100). Det ses af figuren, at indekserne følges ad indtil juli 2007, hvorefter Argus/McCloskey indekset stiger, mens Danmarks Statistiks kul- og koksindex falder.

Energinet.dk har i figuren tillige indsat det nye indeks, der danner baggrund for beregning af tarifferne til de decentrale værker fra 1. januar 2008. Det ses af figuren, at det nye indeks starter på et højere niveau end Danmarks Statistiks slutværdi, og stiger i samme takt som Argus/McCloskey indekset fra 1. januar 2008.

I henhold til BEK 1367 har Energinet.dk indtil december 2007 anvendt Danmarks Statistiks kul- og koksindex til brug for beregning af tredlestariffen for de decentrale værker. Energinet.dk har imidlertid ændret indeksreguleringen for kul- og koksindexet pr. 1. januar 2008, da Danmarks Statistik fra og med januar 2008 ikke vil oplyse indekset som følge af indgåede diskretionsregler.

Dansk Fjernvarme har endvidere anmodet Energinet.dk om at beregne tredlestarifferne såfremt Argus/McCloskey indekset havde været gældende i perioden januar 2005 til juni 2007. Energinet.dk finder det ikke formålstjenligt at foretage disse beregninger, idet Danmarks Statistiks kul- og koksindex var gældende indtil december 2007.

Energinet.dk finder ikke anledning til at revurdere de konklusioner, som blev fremhævet i brevet af 23. juni 2008. Det er derfor stadig Energinet.dk's opfattelse, at de decentrale værker ikke har været udsat for et tab ved at Energinet.dk har skiftet indeks fra Danmarks Statistiks kul- og koksindex til Argus/McCloskey indekset pr. 1. januar 2008. For det første starter Energinet.dk's nye indeks ca. 5 % højere end Danmarks Statistiks slutværdi, og for det andet har Argus/McCloskey indekset været kraftigt stigende fra januar - juli 2008.

Energinet.dk deltager gerne i et møde med Dansk Fjernvarme med henblik på at drøfte ovenstående.

Med venlig hilsen



Steffen Østermark

Økonomichef